

ООО «Промтехоснащение»

Витрина охлаждаемая настольная купе VRL

Паспорт и руководство по эксплуатации

ТУ 5151-003-15530949-2018



Россия, г. Сергиев Посад

ВВЕДЕНИЕ.

Настоящая инструкция по эксплуатации распространяется на «Витрину охлаждаемую настольную купе», далее по тексту – витрина, торговой марки «HiCold». Витрины предназначены для кратковременного размещения предварительно охлажденных пищевых продуктов. Витрина используется как самостоятельно, так и в составе технологической линии на предприятиях общественного питания и торговли.


По воздействию климатических факторов внешней среды витрина изготавливается в исполнении «О» категории размещения «Д» по ГОСТ 15150. Эксплуатация витрин допускается при температуре окружающего воздуха +12...+37 С, и относительной влажности от 40...70 %.

1. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ.

Внутри витрины размещен охлаждающий элемент, который обеспечивает равномерное охлаждение внутреннего объема витрины. Пространство между внутренней и наружной панелями витрины заполнено теплоизолирующим материалом. Холодильный агрегат находится в боковом отсеке витрины и закрыт съемной панелью. Шнур для подключения холодильного агрегата к сети электропитания расположен в боковой части отсека холодильного агрегата. Холодильная установка витрины – это замкнутая, герметичная система, заполненная хладагентом (фреоном), состоящая из холодильного агрегата, охлаждающего элемента и капиллярной трубки. Для контроля температуры внутри витрины используется контроллер с термочувствительным датчиком. При достижении заданной температуры контроллер отключает электродвигатель компрессора, при повышении температуры выше установленной – включает его.

№	Наименование параметров	Значения параметров и характеристик		
1.	Количество дверей: VRL	2 шт.		
	VRL T	4 шт.		
2.	Характеристики сети питания	230 В ±10 %; 50 ±0,2 Гц		
3.	Номинальная мощность	300 Вт		
4.	Хладагент	R134a		
5.	Диапазон регулирования температур	+4...+10 °С		
6.	Внутренний объем	180 л		
7.	Габаритные размеры: высота	600 мм		
	ширина	500 мм		
	длина	900 мм	1100 мм	1300 мм
8.	Масса	70 кг	80 кг	90 кг

2. ВНЕШНИЙ ВИД.

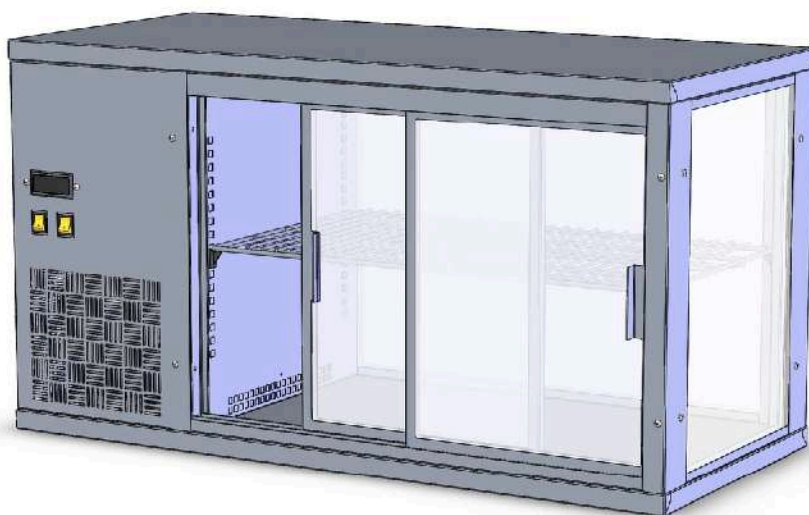

3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ.

- 3.1. Запрещается ставить в витрину и на витрину горячие предметы.
- 3.2. Наличие источников, излучающих тепло в непосредственной близости от места установки (солнечные лучи, решетки притока теплого воздуха, трубопроводы горячего воздуха, стены и полы с подогревом) отрицательно сказывается на работе витрины.
- 3.3. Не рекомендуется устанавливать витрину в местах:
 - непосредственной близости от источников тепла (отопительные батареи, прямые солнечные лучи и т. д.);
 - где вентиляционные отверстия агрегатного отделения будут закрыты полностью или частично.
- 3.4. Если вышеперечисленные параметры в помещении завышены, то эксплуатационные характеристики витрины могут быть ниже характеристик, оговоренных в данной инструкции.

4. МАРКИРОВКА.

На левую боковую стенку витрины прикреплена табличка, содержащая основные технические данные витрины:

ООО "ПРОМТЕХОСНАЩЕНИЕ" Россия, г. Сергиев Посад			
		IP20 EAC	
Сер. номер		Сеть	
Код изделия		Потр. мощн.	
Вес нетто		Дата изг.	
Климат класс		Темп. режим	
ТУ 5151-XXX-15530949-2018			

5. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ.

- 5.1. Витрина оборудована встроенным холодильным агрегатом и подготовлена для подключения к сети.
- 5.2. Витрина должна быть надежно заземлена.
- 5.3. Необходимо выполнение следующих условий:
 - напряжение сети соответствует напряжению, указанному на маркировке (230 В $\pm$ 10%; 50 $\pm$ 0,2 Гц; одна фаза);
 - провода линии подачи электроэнергии имеют сечение, соответствующее потребляемой витриной мощности;
 - линия подачи электроэнергии надежно защищена от перегрузок пробоя на корпус в соответствии с действующими нормами.

6. ПУСК В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

- 6.1. Распаковать витрину.
- 6.2. Проверить состояние корпуса и других поверхностей, убедиться в том, что они не были повреждены при перевозке. В случае обнаружения повреждений необходимо известить об этом поставщика.
- 6.3. Снять защитную пленку. При необходимости следует пользоваться нейтральными моющими средствами. Запрещается использование металлических мочалок или абразивных средств.
- 6.4. Вытереть и высушить витрину.
- 6.5. Установить витрину на место.
- 6.6. Подключить витрину к электросети согласно главе 4.
- 6.7. Включить главный выключатель на панели управления после некоторой паузы, обусловленной самодиагностикой контроллера, холодильная установка включится.
- 6.8. По достижению установленной температуры внутри витрины разместить предварительно охлажденные (замороженные) продукты.
- 6.9. Составить акт ввода в эксплуатацию.

7. РЕГУЛИРОВКА.

- 7.1. Витрины могут оснащаться электронными контроллерами «EVCO» «CAREL» или «ELIWELL», что не влияет на работоспособность витрины и качество изделия в целом.
- 7.2. В случае необходимости внесения изменений в параметры электронного контроллера желательно обратиться к персоналу специализированной обслуживающей организации, т.к. доступ в меню контроллера защищен паролем.

7.3. Контроллер «EVCO».

Блокировка клавиатуры – не производите действий в течение 30-ти секунд (дисплей покажет код «Lос» в течение 1-й секунды и клавиатура будет автоматически заблокирована).

Разблокировка клавиатуры – нажмите и удерживайте в течение 4-х секунд любую кнопку (дисплей покажет код «UnL» в течение 4-х сек).

Включение/выключение прибора – нажмите и удерживайте кнопку |⏻| в течение 4-х секунд (индикатор ⏻ будет мигать, после чего устройство будет выключено).

Если прибор выключен, дисплей также будет выключен (индикатор ⏻ будет гореть).

Если прибор находится в режиме низкого энергопотребления, то дисплей будет выключен и будет гореть индикатор ⏻

Отображение на дисплее температуры, полученной на датчиках:

1. нажмите и удерживайте кнопку |↕| в течение 4-х секунд: дисплей покажет первый доступный код параметра;
2. выберите код параметра с помощью клавиш |↗| или |↘| и нажмите кнопку |SET|.

Чтобы завершить процедуру:

1. нажмите кнопку |SET| или не производите действий в течение 60-ти секунд;
2. нажмите кнопку |⏻|

Задание рабочей контрольной точки:

1. нажмите кнопку |SET| (индикатор ✱ начнет мигать);
2. с помощью кнопки |↗| или |↘| выберите необходимую температуру рабочей контрольной точки, действие возможно в течение 15-ти секунд;
3. нажмите кнопку |SET| или не производите действий в течение 15-ти секунд (индикатор ✱ погаснет, после чего прибор завершит процедуру).

Ручное активирование процесса оттайки – нажмите и удерживайте кнопку |↗| в течение 4-х секунд;

8. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ.

- | | |
|--|--------|
| 1. Витрина охлаждаемая настольная купе | 1 шт.; |
| 2. Паспорт | 1 шт.; |
| 3. Тара упаковочная | 1 шт. |

Таблица 1. Показания индикаторов.

Индикатор	Значение
 «Компрессор»	<u>Горит</u> : компрессор будет включен; <u>Мигает</u> : идет процесс модификации рабочей точки; работает защита компрессора.
 «Оттайка»	<u>Горит</u> : идет процесс оттайки; <u>Мигает</u> : идет процесс стекания конденсата.
 «Энергосбережение»	<u>Горит</u> : выполняется функция энергосбережения.
 «Тревога»	<u>Горит</u> : действует сигнал тревоги, либо произошел сбой.
 «Режим ожидания»	<u>Горит</u> : устройство выключено.

Таблица 2. Указатели.

Код	Причина
Лос	Клавиатура заблокирована;
- - -	Запрашиваемая операция недоступна.

Таблица 3. Сигналы тревоги.

Код	Причина
AL	Сигнал тревоги при достижении нижней границы температуры холодильной камеры.
АН	Сигнал тревоги при достижении верхней границы температуры холодильной камеры.
Pr 1	Неисправность датчика температуры холодильной камеры

9. ПРАВИЛА ЗАГРУЗКИ.

8.1. При загрузке витрины необходимо соблюдать следующие правила:

- разложить продукты в охлаждаемом объёме, не превышая линии максимальной загрузки.
- продукты должны быть разложены равномерно.

Рекомендуемая температура «рабочей точки»: +4 °С.

10. ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.

9.1. Уборку и очистку витрины выполнять не реже 1 раза в день

- 1) Убрать все продукты из витрины.
- 2) Отключить витрину от электросети.
- 3) Подождать, пока температура в витрине поднимется до комнатной температуры.
- 4) Очистить поверхность внутреннего объёма, где размещались продукты, не используя при этом абразивных средств и растворителей.
- 5) Прочистить конденсатор холодильного агрегата при помощи сухой кисточки (щетки) или пылесоса, не повредив при этом алюминиевые ребра и медные трубки конденсатора, а также крыльчатку вентилятора. Если имеется такая возможность, то полезно периодически продувать конденсатор сжатым воздухом.
- 6) Панель блока управления протирать влажной (хорошо отжатой) салфеткой при этом не допускать попадания капельной влаги на контроллер.

9.2. Прежде, чем подключить витрину в электросеть, необходимо убедиться, что витрина хорошо очищена, вымыта и высушена.

9.3. После того, как температура в витрине достигнет рабочего значения, можно разместить продукты.


11. ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ.

Возможные причины некорректной работы витрины:

- Витрина неправильно подключена к линии подачи электроэнергии;
- Не установлены или не правильно установлены соответствующие предохранители и защитные устройства на линии подачи электроэнергии;
- Рядом с витриной находятся источники тепла;

- Слишком высокая температура и относительная влажность в помещении;
- Конденсатор холодильного агрегата слишком ли загрязнён мусором и пылью;
- Вентиляционные отверстия агрегатного отсека заслонены и не имеют свободного доступа воздуха.

12. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА.

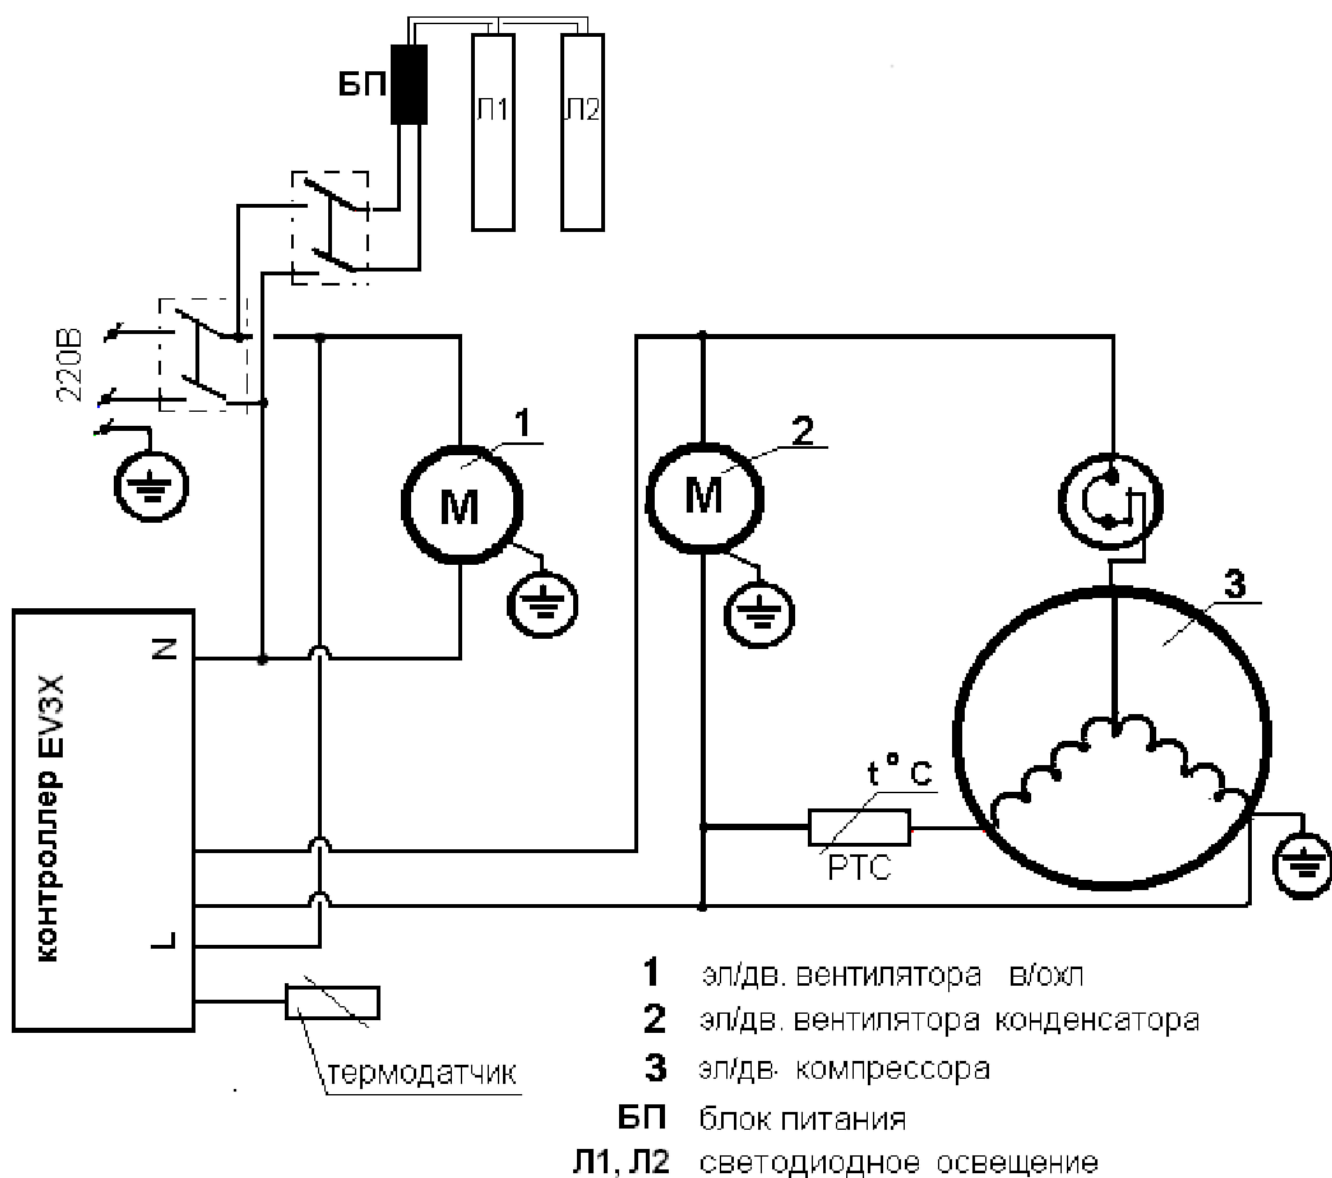

13. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ (ПОСТАВЩИКА).

Гарантийный срок эксплуатации витрины – 1 год со дня ввода в эксплуатацию.

Гарантийный срок хранения – 1 год со дня изготовления.

В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель гарантирует безвозмездное устранение выявленных дефектов изготовления и замену вышедших из строя составных частей витрины, произошедших не по вине потребителя, при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации изделия.

Гарантия не распространяется на случаи, когда изделие вышло из строя по вине потребителя в результате не соблюдения требований, указанных в паспорте.

Время нахождения витрины в ремонте в гарантийный срок не включается.

Все детали, узлы и комплектующие изделия, вышедшие из строя в период гарантийного срока эксплуатации, должны быть возвращены заводу-изготовителю витрины для детального анализа причин выхода из строя и своевременного принятия мер для их исключения.

Рекламация рассматривается только в случае поступления отказавшего узла, детали или комплектующего изделия с указанием номера витрины, срока изготовления и установки, копии договора с обслуживающей специализированной организацией, имеющей лицензию и копии удостоверения механика, обслуживающего холодильное оборудование.

Начало гарантийного срока эксплуатации исчисляется со дня ввода витрины в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев со дня получения на складе предприятия-изготовителя.

13. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН.

Витрина охлаждаемая настольная: _____; зав. №: _____.

Модель компрессора: _____; зав. №: _____.

Дата продажи «_____» _____ 20____ г.

Штамп поставщика:

ФОРМА ЗАПОЛНЕНИЯ РЕКЛАМАЦИИ.

Витрина охлаждаемая настольная: _____; зав. №: _____.

Дата изготовления: «_____» _____ 20__ г.

Дата ввода в эксплуатацию: «_____» _____ 20__ г.

Наименование узла (детали) вышедшего из строя: _____

Выслать по факсу или электронной почтой копии:

- договор с обслуживающей спец. организацией, имеющей лицензию;
- удостоверение механика, обслуживающего холодильное оборудование;
- акт ввода в эксплуатацию (заполненный).

Рекламации направлять по адресу:

125040, г. Москва,

3-я ул. Ямского поля, д. 2, корп. 1,

Тел.: 8 (499) 271-79-03,

E-mail: info@hicold.ru

14. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ.

Витрина охлаждаемая настольная: _____; зав. №: _____

Модель компрессора: _____; зав. №: _____

Дата изготовления: « _____ » _____ 20 _____ г.

Марка хладагента: R _____; масса заправки: _____ кг.

Отметки на этикетке на присемку: _____
(подпись)

Витрина изготовлена на ООО «Промтехоснащение», соответствует
ТУ 5151-003-15536949-2018 и принята в работу в эксплуатацию.

Место для печати: _____

15. АКТ ВВОДА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Витрина охлаждаемая настольная: _____; зав. №: _____

Модель компрессора: _____, зав. №: _____

Выдана предприятию на ООО «Промтехмонтажи», установленному адресу:

«_____» _____ 20____ г. механиком обслуживания этой организации:

(подпись механика)

Выдана: _____ (подпись организации) _____ (подпись)